I-X diagram for fugtig luft i temperaturområdet -10°C til +60°C (h=1013 mbar)

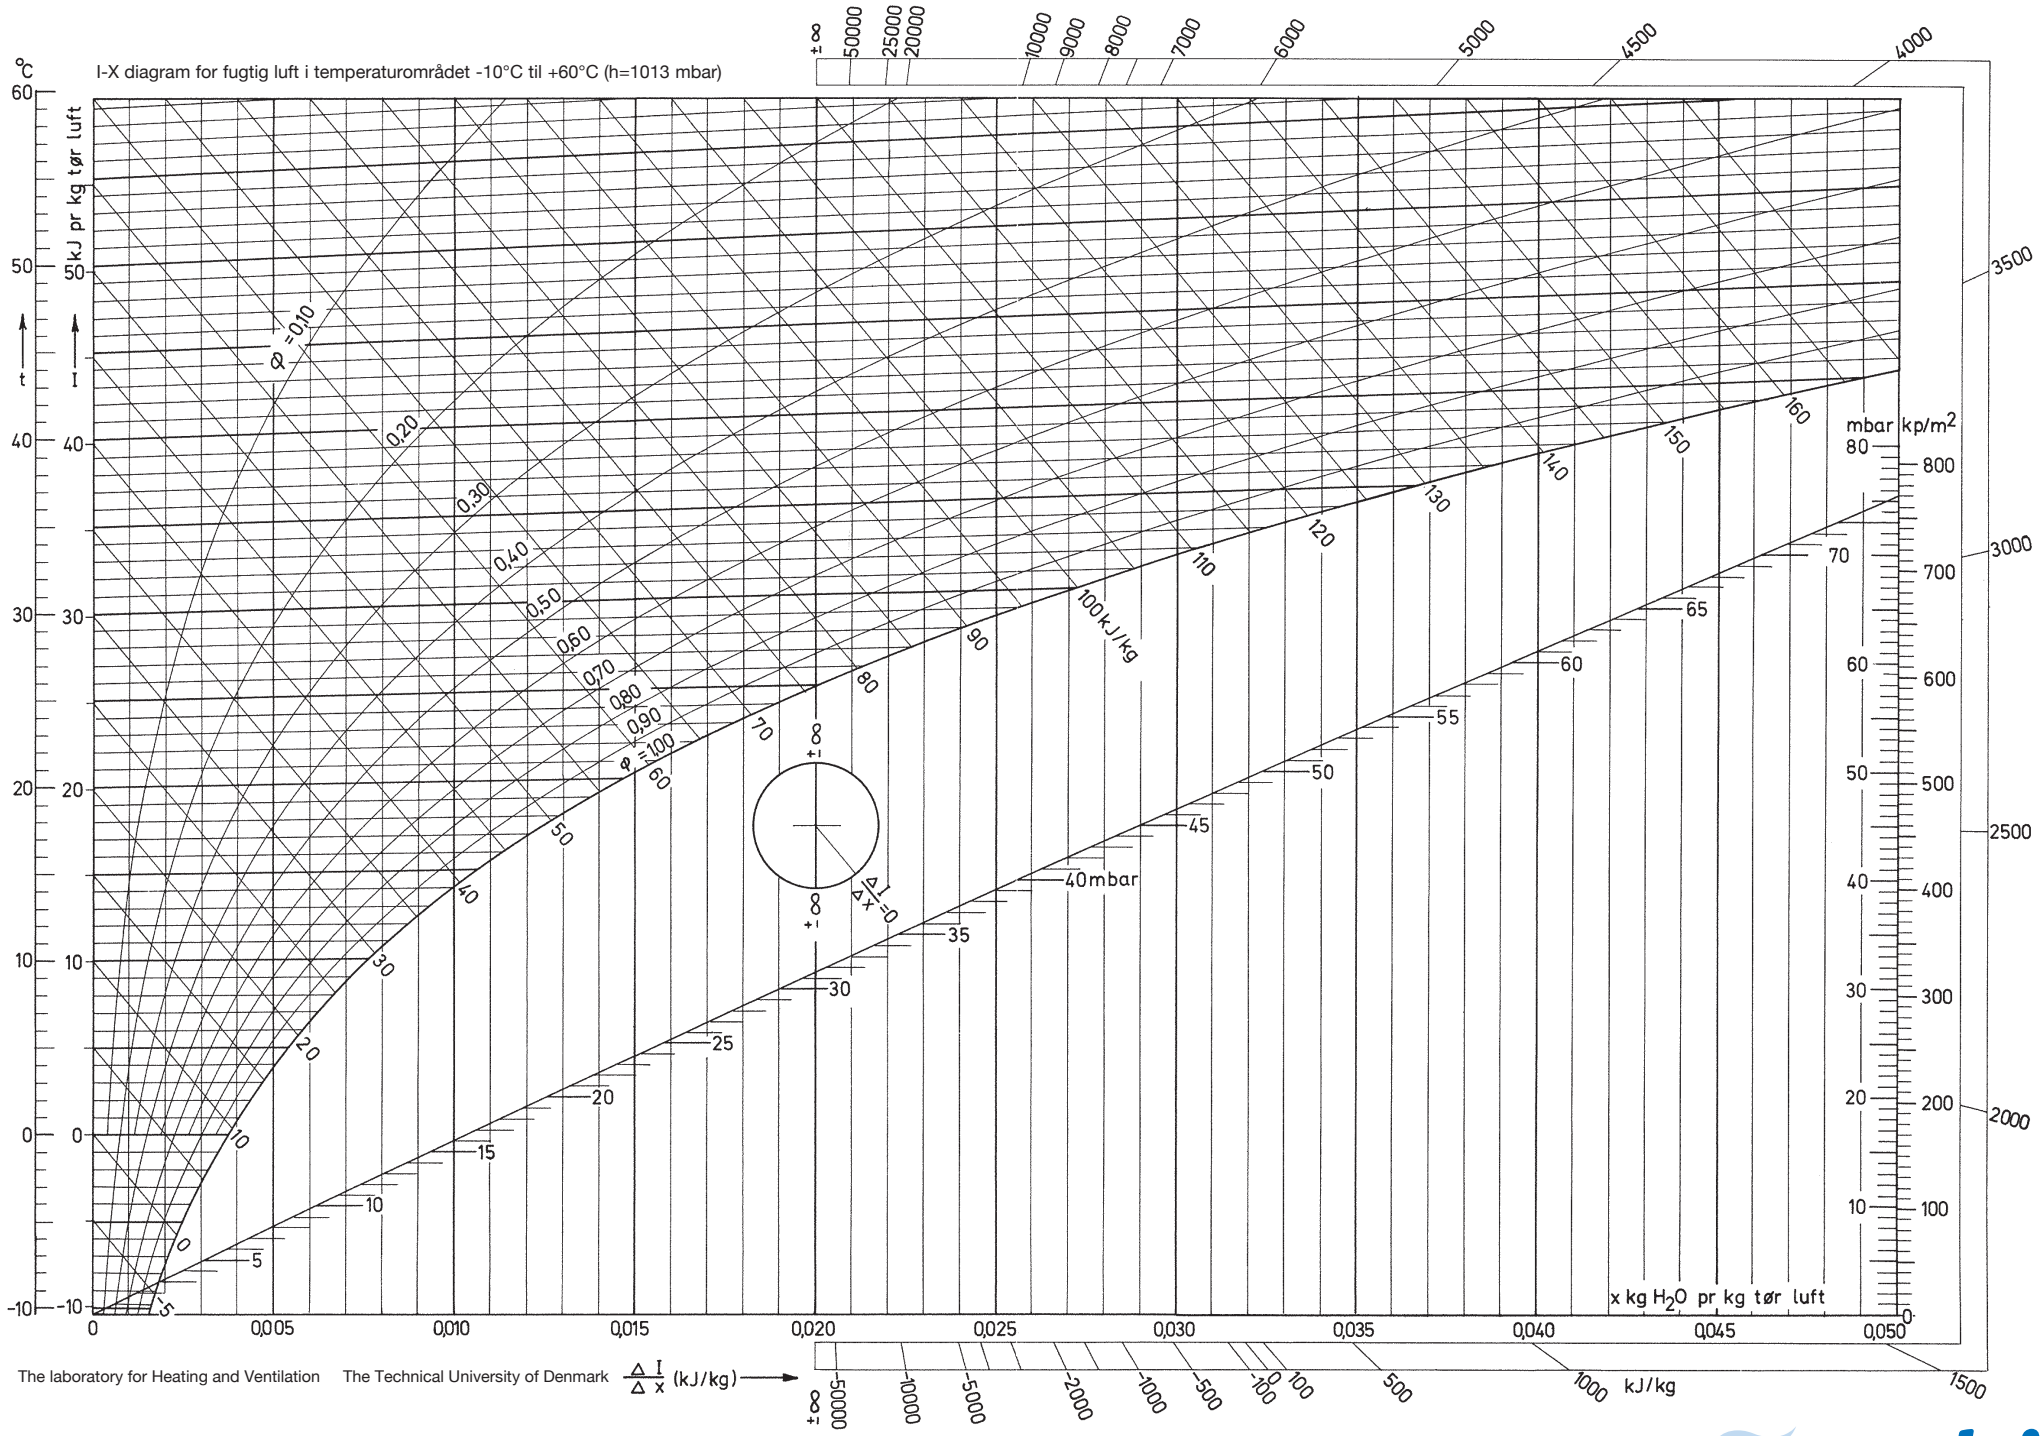

The laboratory for Heating and Ventilation The Technical University of Denmark

EVAPORATIV KØLING | BEFUGTNING | AFFUGTNING | +45 8788 2100 | www.condair.dk

condair